



Purata Dos Sinaran Bandar-bandar di Semenanjung Malaysia (mikroSv/j) Yang Disurvei Pada November 2012 Hingga Mei 2013

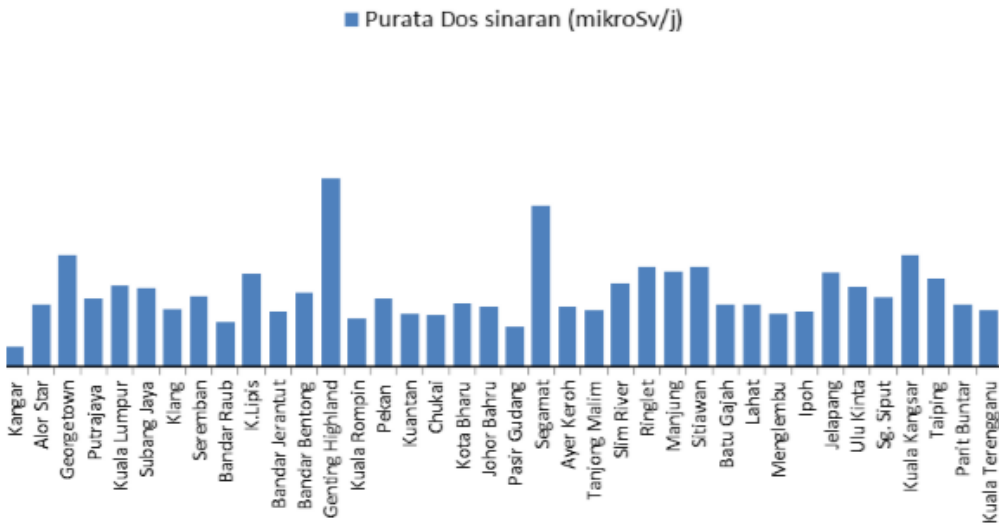

Purata Bacaan Aras Sinaran Luar (in-situ) di Lynas Advanced Materials Plant (LAMP) 2016

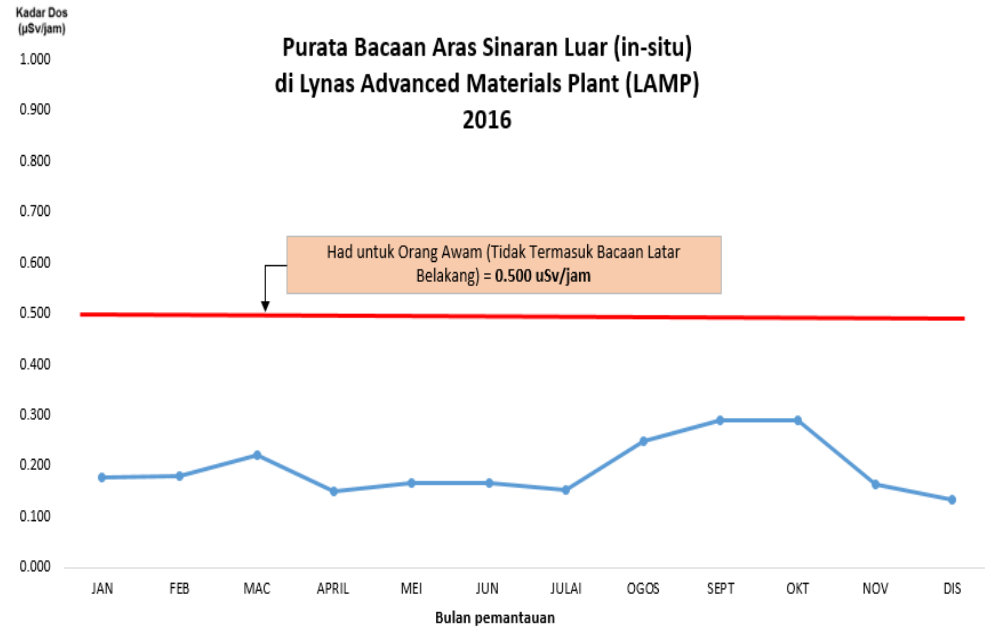

Purata Bacaan Aras Sinaran Luar (in-situ) di Lynas Advanced Materials Plant (LAMP) 2016

Kadar Dos
($\mu\text{Sv}/\text{jam}$)


1.000
0.900
0.800
0.700
0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000

Had untuk Orang Awam (Tidak Termasuk Bacaan Latar Belakang) = 0.500 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$

JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS

Bulan pemantauan



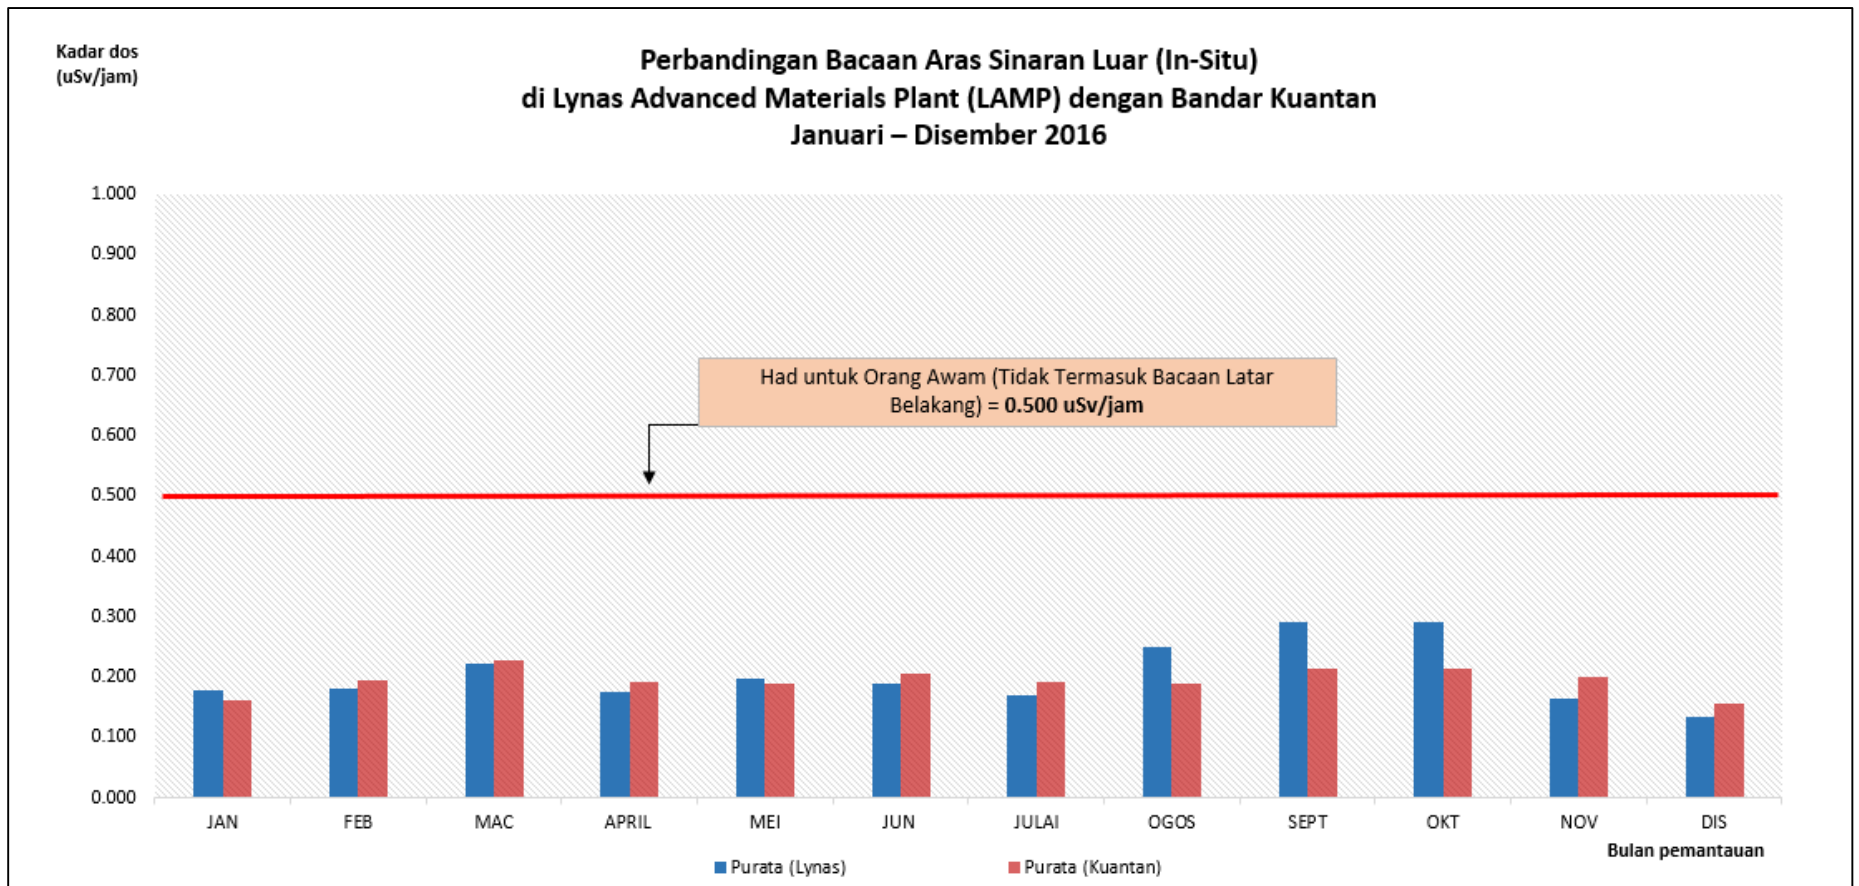

- Had Untuk Orang Awam (Tidak Termasuk Bacaan Latar Belakang) = **0.50 μ Sv/ jam** bersamaan **1 mSv/ tahun**
- Had Untuk Pekerja Sinaran (Tidak Termasuk Bacaan Latar Belakang) = **2.50 μ Sv/ jam** bersamaan **20 mSv/ tahun**